

日本国特許庁 05.11.2004
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年11月4日
Date of Application:

REC'D 23 DEC 2004

出願番号 特願2003-373850
Application Number:

WIPO

PCT

[ST. 10/C]: [JP 2003-373850]


出願人 園部 武雄
Applicant(s):

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2004年12月9日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川

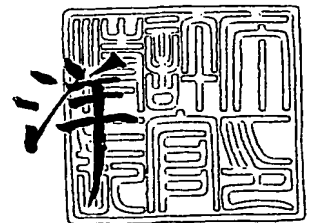

BEST AVAILABLE COPY

出証番号 出証特2004-3112488

【書類名】 特許願
【整理番号】 S00003-2
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H02J 3/00
H02H 3/00

【発明者】
【住所又は居所】 茨城県筑波郡谷和原村西ノ台 1 3 - 7
【氏名】 園部 武雄

【特許出願人】
【識別番号】 399060193
【住所又は居所】 茨城県筑波郡谷和原村西ノ台 1 3 - 7
【氏名又は名称】 園部 武雄

【手数料の表示】
【予納台帳番号】 198787
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲**【請求項 1】**

電力系統システムにおいて、
各送電線の気温、気圧、天候等の気象データを入力する気象データ入力手段、
各送電線のデータ、演算結果を記憶する記憶手段、
各送電線のコロナ放電開始電圧を演算し、各送電の設定送電電圧を決定する演算手段、
各送電線の送電電圧を設定送電電圧に調整出来る装置、
電力系統解析手段を備え、
気象予報データを入力し、
上記気象予報データにより各送電線のコロナ放電開始予想電圧を演算し、
演算されたコロナ放電開始予想電圧が通常送電電圧以下であった場合は低い対策電圧を設定送電電圧とし、
演算されたコロナ放電開始予想電圧が通常送電電圧をこえていた場合は通常送電電圧を設定送電電圧とし、
各送電線に設定された設定送電電圧を前提として、電力系統解析手段によりシステムに属する各機器の負担を計算し、
計算結果に基づき各機器の運転をし、各送電線に決められた設定送電電圧で送電することを特徴とする電力系統システム。

【請求項 2】

各送電線の気温、気圧、天候等の気象データを入力する気象データ入力手段、
各送電線のデータを記憶する記憶手段、
各送電線のコロナ放電開始電圧を演算し、各送電線の設定送電電圧を決定する演算手段、
各送電線の設定送電電圧を出力または送信する出力手段、
を備えた電子計算機において、
気象データを入力するステップ、
上記気象データにより各送電線のコロナ放電開始予想電圧を演算するステップ、
演算されたコロナ放電開始予想電圧が通常送電電圧以下であった場合は低い対策電圧を設定送電電圧とするステップ、
演算されたコロナ放電開始予想電圧が通常送電電圧をこえていた場合は通常送電電圧を設定送電電圧とするステップ、
全送電線の設定送電電圧を出力または送信するステップを含むコンピュータプログラム。

【請求項 3】

請求項2のプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項 4】

請求項2のプログラムを格納したサーバ。

【請求項 5】

電力系統システムにおいて、コロナ放電検出手段と気象条件検出手段と送信手段と演算手段と電力系統解析手段と各送電線の送電電圧調整手段とを備え、コロナ放電の発生した送電線の送電電圧を下げることによりコロナ放電を短時間で止め、電力系統システムの各機器の負担を再調整し、再調整した条件で各機器を運転することにより電力を安定に供給することを特徴とする電力系統システム。

【請求項 6】

請求項5において、コロナ放電の発生した前後の気象条件を記憶し、気象条件がコロナ放電しないと予想される条件となった場合に送電電圧を元に戻すことを特徴とする電力系統システム。

【請求項 7】

請求項5において、コロナ放電検出手段を紫外線検出素子によることを特徴とする電力系統システム。

【請求項 8】

請求項 5 において、コロナ放電検出手段にコロナ雑音検出装置を使用することを特徴とする電力系統システム。

【請求項 9】

請求項 5 において、コロナ放電検出手段にコロナ騒音検出装置を使用することを特徴とする電力系統システム。

【請求項 10】

電力系統において、
各送電線の気温、気圧、天候等の気象データを入力する気象データ入力手段、
各送電線のデータ、演算結果を記憶する記憶手段、
各送電線のコロナ放電開始電圧を演算し、各送電の設定送電電圧を決定する演算手段、
各送電線の送電電圧を設定送電電圧に調整出来る装置、
電力系統解析手段を備え、
気象予報データを入力し、
上記気象予報データにより各送電線のコロナ放電開始予想電圧を演算し、
演算されたコロナ放電開始予想電圧が通常送電電圧以下であった場合は低い対策電圧を設定送電電圧とし、
演算されたコロナ放電開始予想電圧が通常送電電圧をこえていた場合は通常送電電圧を設定送電電圧とし、
各送電線に設定された設定送電電圧を前提として、電力系統解析手段によりシステムに属する各機器の負担を計算し、
計算結果に基づき各機器の運転をし、各送電線に決められた設定送電電圧で送電することを特徴とする電力系統運用方法。

【請求項 11】

電力系統において、コロナ放電検出手段と気象条件検出手段と送信手段と演算手段と電力系統解析手段と各送電線の送電電圧調整手段とを備え、コロナ放電の発生した送電線の送電電圧を下げることによりコロナ放電を短時間で止め、電力系統システムの各機器の負担を再調整し、再調整した条件で各機器を運転されることにより電力を安定に供給することを特徴とする電力系統運用方法。

【書類名】明細書

【発明の名称】電力システム

【技術分野】

【0001】

本発明は、電力システム並びに電力システム運用方法に関するものであり、コロナ放電により人体に有害な紫外線の放出を抑止する電力システム、並びにそのシステムに使用されるコンピュータプログラム、当該コンピュータプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、当該プログラムを格納したサーバ及び電力システム運用方法を提供することを目的とする。

【背景技術】

【0002】

図8は、大規模な電力システムシステムの基本構成図である。図8に示すように、大規模な電力システムシステムは、基本的には電力の発生、輸送と分配機能を持つ設備から構成される。すなわち、電力システムシステムは発電所と送電線・変電所・配電線等から成る流通設備を主構成要素として、それに正常な運転状態を維持するための神経系統に相当する給電・通信装置、保護・制御装置などを備えている。

【0003】

図8に示すように、電力システムシステムは発電所G1、G2、・・・、Gn、電源系統の送電線H1、H2、・・・、Hk、変電所T1、T2、・・・、Tm、連係系統の送電線C1、C2、・・・、Cj、配電系統への送電線D1、D2、・・・、Dh、配電系統U1、U2、・・・、Uaを主要構成要素とする。発電所G1、G2、・・・、Gnは原子力発電所、水力発電所、火力発電所等で構成される。これらの発電所は立地難のため需要地である大都市から遠くなれたところに建設される。発電された電力は送電損失を少なくするため高電圧（500KV、275KV、220KV、187KV等）に変電され電源系統の送電線H1、H2、・・・、Hkによって大都市近郊まで送電される。大都市近郊まで送電された電力は変電所T1、T2、・・・、Tm、連係系統の送電線C1、C2、・・・、Cj、により一体的に連係される。各地域の需給の不均衡を解消するとともに、系統内の各種電源と統合して経済的に安定した電力を供給するためである。一体化された電力は変電所T1、T2、・・・、Tm、を経て低い電圧に変電されて（154KV～22KV）配電系統への送電線D1、D2、・・・、Dhにて配電系統U1、U2、・・・、Uaに送電され各需要家に供給される。

【0004】

電力システムシステムについては永年研究がなされ、安定した電力の供給がなされて、今日の文明社会の重要な基盤となっている。高電圧で電力を送配電する場合に発生するコロナ放電についても研究がなされ、実用化されている送配電システムではコロナ放電の発生は通常の気象条件では発生しないよう配慮されている。

【0005】

しかし、従来からの電力システムシステムにおけるコロナ放電に関しての研究は主にコロナ損失、コロナ雑音、コロナ騒音、機器の損傷に関するものであり、人体に及ぼす影響についての研究はなされていなかった。ところが、1979年ワーストハイマーとリーパーは小児白血病と家までの配電線指標との関連を報告した。それ以来この重大な結果を追跡するため、多くの研究が実施された。1996年米国国立科学アカデミーによるこれらの報告をまとめて分析した結果、電力線近くの住民では、小児白血病のリスクが上昇することが判明した。

【0006】

1996年に世界保健機関（WHO）は、電磁界の暴露に伴う健康問題に取り組むために、国際電磁界（EMF）プロジェクトを立ち上げた。国際電磁界プロジェクトは現在も、超低周波電磁界暴露の研究結果の再評価とリスク評価を行っている。

【0007】

WHOのがん研究の専門機関である国際がん研究機関（IARC）は、WHOの健康リスク評価プロ

セスの第一段階として2001年6月に超低周波電磁界について、人へのがんを引き起こすかどうかという証拠の強さに基づいて分類した。その結果、人、動物及び実験的な証拠に重み付けして評価する標準的なIARCの分類基準を用いて評価したところ、超低周波磁界は、小児白血病に関する疫学研究結果に基づき、人に対して発がん性がある可能性があるとして分類された。WHO資料NO. 263によると、疫学研究に関するプール分析の結果、平均磁界暴露が0.3から0.4 μ T(テスラ)を超える住民では、それ以下の暴露下にある住民に対して子供の白血病の発生が2倍になるかもしれないことを示唆していると記載されている。なお、多くのデータベースにもかかわらず、小児白血病の発生増を説明し得るものが磁界暴露なのかあるいは他の何らかの因子なのかについて、いくつかの不確実性が残っているとも記されている。

【0008】

一方、これに前後して行われた動物・細胞を対象にした実験研究からは磁界と生物学的な作用変化との関連が認められないため、電磁界暴露が健康にリスクをもたらす科学的証拠は弱いと米国国立健康科学研究所では結論付けている。又日本における動物実験でも、超低周波磁界をかけた場合に小児白血病に対応する現象は見られていない。したがって、他の要因があるのではないかと意見が見られるようになった。

【0009】

これらの問題について、発明者が調査したところ、下記のような事実が判明した。(1) コロナ放電によって、紫外線が発生する。電子と窒素分子との衝突により励起された分子が元に戻る際に窒素分子では波長202.3nmの紫外線等を放出する。加速された電子の運動エネルギーが大きければ衝突によってエネルギー順位が高く励起されより波長の短い電磁波を放出する。又、窒素分子や酸素分子が電離し、電子が付着する。この際電子と電離した分子が送電線の導体に衝突すると、交流電圧の上に高周波が重なり、無線周波数の雑音源となる。(2) コロナ放電は電圧を上げるに従い、グローコロナ、ブラシコロナ、ホスコロナと発達する。グローコロナ発生により、紫外線が発生する。昼間は太陽光の影響により発生していても目に見えないおそれがある。(3) 気象環境、送電線に傷があったり水滴がついたりしてもコロナ放電の発生電圧は大きく変動する。(4) 従来問題とされてきたコロナ放電はラジオ、テレビで障害となるコロナ雑音がでるか、音として聞こえるコロナ騒音が出るか、さらにもっと高い電圧で発生するコロナ損失の場合が問題とされており、グローコロナの段階で紫外線が発生していることはあまり注目されなかった。(5) コロナ放電は放電が開始することにより電界電圧が下がることに特徴があり長い時間持続する。したがって、近くにいる人は長時間紫外線の照射を受けるおそれが高い。

【0010】

一方紫外線については、一時期は健康に良いような風評があり、あまり一般には問題視されていなかった。しかし、近年紫外線の健康に及ぼす影響が問題となり、皮膚、目、免疫系に影響を及ぼすことが指摘されている。特に子供は、紫外線の被曝により、これらのリスクが高いとされ、WHOより2001年7月にN-261として勧告が発行されている。ただし、どの程度の紫外線の被曝まで問題ないかとの見解は示されていない。

【0011】

分子生物学の観点から見た場合、紫外線により人体のDNAは損傷されるが、通常はいくつもの修復系で修復される。しかし幼児ではこの修復が十分機能しない場合がある。又長時間浴びた場合は修復の限度を超える場合がある。さらに、紫外線は体内の免疫機能にも影響をあたえる。紫外線が免疫機能を低下させるメカニズムは次のように考えられる。皮膚の表皮には、「ランゲルハンス細胞」という手のひらを広げたような細胞がある。この細胞は異物が侵入した情報をキャッチし、リンパ節に移動してその情報をリンパ球に伝え、異物をやっつけてもらう仲介役のような役割をしている。しかし、ランゲルハンス細胞が紫外線によってダメージを受けると、異物の情報をキャッチできなくなるためリンパ球に情報が伝わらず、免疫機能が働かなくなる。

【0012】

以上の調査より、従来あまり問題とされていなかったグローコロナの段階でも紫外線が発

生するので、近くに住民が生活している場合は、紫外線による被曝と同様な症状が出ることで予想される。さらに、紫外線はWHOの資料NO. 263によっても「ヒトにたいして恐らく発がん性がある」と分類されている。したがって、グローコロナが発生した場合も状況によっては速やかに電圧を下げる等の対策によりコロナ放電の発生を止める必要がある。長年の電気技術者等の努力で築き上げた「電気は安全で便利なもの」との信頼を維持するためにも大切であると考えらる。

【0013】

紫外線が発生するのを防止する観点より、送配電系統中でコロナ放電を防止する方法・技術は従来の文献等には見当たらない。従来はコロナ放電を防止するのは主に電力機器の損傷防止、放送機器への電波障害の防止、コロナ損の防止を目的とするものである。

【特許文献1】特開平11-038078

【特許文献2】特開平10-038957

【非特許文献1】電気学会「電気工学ハンドブック 第6版」 485～486ページ、1005～1023ページ、1225～1226ページ。

【非特許文献2】電気学会「電離気体論」 28～51ページ、103～114ページ。

【非特許文献3】世界保健機関（WHO） 資料NO. 263 電磁界と公衆衛生 超低周波とがん。

【非特許文献4】世界保健機関（WHO） 資料NO. 205 電磁界と公衆衛生 超低周波（ELF）。

【非特許文献5】世界保健機関（WHO） 資料N-261 紫外線放射からの子供の保護。

【非特許文献6】国立環境研究所「生活環境中電磁界による小児の健康リスク評価に関する研究」 兜 真徳

【非特許文献7】電力中央研究所「電力中研レビューNO. 47」 56ページ。

【非特許文献8】電力中央研究所「送電線のコロナ騒音」 T01 福島充男。

【非特許文献9】電力中央研究所「UHV交流送電線のコロナ特性」 T04 笹野他。

【非特許文献10】丸善株式会社「分子生物学」 田沼誠一編 81ページ。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0014】

解決しようとする課題は、人体の健康上（特に小児に）問題となる紫外線を発生するコロナ放電を系統的に抑止し、一方で電力供給を安定して行うことのできる電力システムを提供することである。コロナ放電開始電圧は気象状況、送電線を架線する際の傷の付き具合、風化の状況により変動する。このため、コロナ放電が一切発生しないようにシステム全体で低い電圧で送配電することは送電容量が著しく制限されるため経済的でない。

【0015】

また、電力の送電線は非常に長距離におよぶので、全区域でコロナ放電が起きたことを検出することは現実的に不可能である。従って、実現可能な方法により経済的かつ効果的にコロナ放電の発生を必要な所で抑止することが望ましい。

【課題を解決するための手段】

【0016】

本発明では、送電線ごとにコロナ放電開始に関連する項目のデータを事前に記憶手段に記憶しておき、気象予報のデータを地域ごとに入力して、コンピュータにより送電線ごとにコロナ放電開始予想電圧を演算する。コロナ放電開始予想電圧が通常送電電圧以下の場合にはあらかじめ記憶されている対策電圧をその送電線の設定送電電圧とする。すべての送電線について演算して設定送電電圧を決め、設定送電電圧を電力系統解析手段に入力し、電力系統解析手段は設定送電電圧を前提としてシステムの各機器の負担を解析する。解析し

た結果により各機器に電力系統解析手段は指令する。その結果、コロナ放電が発生することなく需要家に安定して電力を供給する。また、送電線によっては人がほとんどいない地域に敷設されているものもあるため、その場合は事前に記憶しておき通常電圧を設定電圧とする。

【0017】

本発明の別な解決方法では、人が近くにいる送電線でのコロナ放電の発生を検出する検出手段、検出結果を送信する送信手段を設ける。コロナ放電を検出した場合は検出結果を電力系統解析手段に送信する。電力系統解析手段は、コロナ放電が発生した送電線の電圧を下げる措置を取ることを前提として安定した電力を供給するための各機器、全送電線の負担を解析する。解析した結果を各機器に指令する。その結果人に対して有害な紫外線の発生を短い時間で止めるとともに電力の安定供給をすることが出来る。

【発明の効果】

【0018】

本発明により、人間の健康に影響を及ぼす紫外線を長い時間にわたって発生する恐れのあるコロナ放電を抑止することが出来る。

【発明を実施するための最良の形態】

【0019】

電力系統システムにおいて、各送電線の敷設地域における気温、気圧、天候等の気象データを入力する気象データ入力手段、各送電線のデータ、演算結果を記憶する記憶手段、各送電線のコロナ放電開始電圧を演算し、各送電の設定送電電圧を決定する演算手段、各送電線の送電電圧を設定送電電圧に調整出来る装置、電力系統解析手段を備え、気象予報データを入力し、上記気象予報データにより各送電線のコロナ放電開始予想電圧を演算し、演算されたコロナ放電開始予想電圧が通常送電電圧以下であった場合は低い対策電圧を設定送電電圧とし、演算されたコロナ放電開始予想電圧が通常送電電圧をこえていた場合は通常送電電圧を設定送電電圧とし、各送電線に設定された設定送電電圧を前提として、電力系統解析手段によりシステムに属する各機器の負担を計算し、解析結果により各機器に指令し、各送電線に決められた設定送電電圧で送電することにより、経済的、効果的にコロナ放電の発生を抑止することが出来る。

【0020】

請求項2に係る発明は、各送電線の気温、気圧、天候等の気象データを入力する気象データ入力手段、各送電線のデータを記憶する記憶手段、各送電線のコロナ放電開始電圧を演算する演算手段、各送電の送電可能電圧を決定する決定手段、各送電線の送電可能電圧を出力する出力手段を備えた電子計算機において、気象データを入力するステップ、上記気象データにより各送電線のコロナ放電開始予想電圧を演算するステップ、演算されたコロナ放電開始予想電圧が通常送電電圧以下であった場合は低い対策電圧を設定送電可能電圧とするステップ、演算されたコロナ放電開始予想電圧が通常送電電圧をこえていた場合は通常送電電圧を設定送電電圧とするステップ、全送電線の設定送電電圧を出力または送信するステップを含むコンピュータプログラムである。運用されている電力の総合自動化システムのなかで、本発明のコンピュータプログラムにより決定された全送電線の設定送電電圧を条件とする運用により解決すべき課題を実現することが出来る。

【0021】

請求項5に係る送配電システムの発明は人間が生活する居住地、職場等に近くに、コロナ放電発生検出手段を設け、検出結果を電力系統解析手段に送信し、コロナ放電の発生した回線の送電電圧を下げることによりコロナ放電を短時間で止め、電力系統内で送電経路を再計算して送電することにより安定した電力を供給することを特徴とする。コロナ放電検出手段は紫外線レベルの電磁波を検出する素子により構成する。当該素子を検出しようとする送電線からコロナ放電により発する紫外線を受光するように構成する。この場合昼間でもコロナ放電を検出するために、太陽により発生する紫外線と区別する必要があるより波長の短い紫外線のみを検出するようにフィルターを用いることが望ましい。

【実施例1】

【0022】

図1は本発明の実施の形態に係る電力システムシステムのブロック図である。図2は、本発明の演算手段の処理の内容を表すフローチャート図である。図3は気象予報データの1例であり、図4は各送電線データの1例であり、図5は各送電線の設定送電電圧の1例である。

【0023】

図1の実施例では、明細書の背景技術の所で説明した図8の電力システムシステムの基本構成において、気象データ入力手段7、演算手段8、記憶手段9が追加された構成となる。さらに基本構成においても電力システム解析手段10、送電電圧調整手段11が後で説明する設定送電電圧で運用できるように変更されていることを要する。気象データ入力手段7は設定送電電圧で運用できるように変更されていることを要する。気象データ入力手段7は通信回線を介して図3に示すような気象予報データを演算手段8に入力する手段であり、市販のモデム（例えば日本電気製 Aterm IT21L）をパーソナルコンピュータに接続することにより実現することが出来る。演算手段8は図2に示す処理を行う装置であり、8ビット以上の中央演算機能を持つパーソナルコンピュータによって実現することが出来る。または、演算手段8はデジタルシグナルプロセッサによっても実現できる。記憶手段9は各送電線のデータを記憶し、演算手段8によって演算された決定送電電圧を記憶する。記憶手段はハードディスク装置または半導体記憶装置等にて実現することが出来る。または、パーソナルコンピュータに内蔵されている記憶装置を流用してもよい。電力システム解析手段10は電力システムの規模に対応して高速な計算機により構成されるが、上記のように設定送電電圧を前提としてシステム上の各機器の負担を決定して必要な指令または制御信号を出す。送電電圧調整手段11は設定送電電圧にて送電する機能を有し、停電せずにタップ切り替えの出来る負荷時電圧調整変圧器にて構成することが出来る。

【0024】

次に、演算手段8の処理内容について図2にしたがって説明をする。演算手段8のソフトウェアがスタートすると、演算手段8は最初にnを1にセットする（S10）。次に演算手段8は気象予報データを気象データ入力手段7により読み込む（S20）。気象予報データは図3に示すように送電線の敷設地域ごとの気温、気圧、天候のデータであり、2時間ごとに入力して演算することが望ましい。その後記憶手段9により1番最初に記録された送電線21のデータが読み込まれる（S30）。各送電線のデータ例を図4に示す。各送電線のデータにはコロナ放電抑止対象か否か、過去データを使用するか否か、通常送電電圧、敷設地域、電線表面係数m0と送電線の設計により決まる数kの乗数、対策電圧が記憶されている。コロナ放電抑止対象か否かをデータとしたのは送電線によっては人のいない地域に敷設されている場合もあり、人の健康のためには対象とする必要がないからである。過去データを使用するか否かを決めているのは、実際にコロナ放電を観測している場合はその条件とデータを入れる方が望ましいからである。送電線が長い距離にまたがることもあるので、敷設地域は場合によっては複数の地域となることもある。

【0025】

読み込まれた送電線のデータにより当該送電線がコロナ放電抑止対象か否か判断される（S40）。コロナ放電抑止対象でない場合はデータに記憶されていた通常電圧が設定される（S100）。コロナ放電抑止対象の場合は過去のデータを使用するか否かを読み込まれたデータにより演算手段8は判断をする。過去のデータを使用する場合は記憶されていた過去のデータを放電開始電圧とする（S60）。

【0026】

過去のデータを使用しない場合は、当該送電線のコロナ放電開始電圧V₀を気象予報データ・送電線データを計算式に入力することにより計算する（S70）。計算式は現時点では下記の計算式を用いることが望ましい。ここにm1は天候係数であり現在では晴れの場合1、0が雨、雪、霧では0.8が取られる。但しm1の値はさらにデータを積み上げてより細かく設定することが望ましい。またr：送電線を構成する素導体半径（cm）、b：気圧（hPa）、t：気温（C）である。

【0027】

【数 1】

$$V_o = 1.178 m_0 k m_1 \delta^{2/3} (1 + 0.301 / \sqrt{r \delta})$$

【0028】

【数 2】

$$\delta = 0.290 b / (273 + t)$$

【0029】

コロナ放電開始電圧 V_o と通常電圧 V_n が比較される (S80)。通常電圧 V_n よりコロナ放電開始電圧 V_o が同等かより低い場合はあらかじめ記憶されたコロナ放電開始電圧 V_o 以下の対策電圧が設定される (S90)。それ以外の場合は通常電圧 V_n が設定される (S100)。そして1番目の送電線の設定電圧が記憶手段9に記憶される (S110)。次に全送電線について設定したか判定され (S120)、全送電線について設定されていなければ n に1つ加算して (S130) 次の送電線のデータを読み込む (S30)。このようにして順次送電線の送電電圧を設定して全送電線 (コロナ放電の発生が予想される相電圧 22 KV 以上送電線が対象となる。) の電圧が設定された場合は全送電線のデータが電力系統解析手段10に送られる。

【0030】

電力系統解析手段10により、系統内の各機器の負担が全送電線の設定された電圧を前提として決定される。その結果にもとづき各機器の負担が指令されるとともに、当該送電線の電圧が送電電圧調整手段11により調整される。この結果コロナ放電の発生が事前に抑止される。したがって人体に有害なコロナ放電による紫外線の発生が抑えられる。一方事前に電力系統の解析が行われるので安定した電力の供給が行われる。

【実施例 2】

【0031】

上記の実施例の別な形として、気象データ入力手段、記憶手段、演算手段、出力手段を備えた電子計算機上で動作する図2に示したのと同様な機能を持つプログラムとして実現することも出来る。この場合は当該プログラムを用いて演算した全送電線の設定送電電圧を電力系統システムに入力して、同様な効果を得ることも出来る。この場合は当該コンピュータプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、または当該プログラムを格納したサーバを電力事業者に供給することによっても実現することが出来る。

【実施例 3】

【0032】

図6は、別の実施例を表す電力系統システムのブロック図である。この実施例でも明細書の背景技術の所で説明した図8の電力系統システムの基本構成に、コロナ放電検出手段12、演算手段13、送信手段14を加えた構成となる。さらに基本構成においても電力系統解析手段10-2、送電電圧調整手段11-2が後で説明するように動作するよう改良を加える必要がある。

【0033】

コロナ放電検出手段12は、送電線においてコロナ放電が発生したことを検出する手段である。コロナ放電検出手段は人の居住する近くに設置した紫外線検出素子によるのが従来からの電力系統システムに与える影響が少ない点で最も望ましい。紫外線検出素子はシリコンフォトダイオードが現時点ではもっとも望ましい (例えば浜松ホトニクス製 G5842) が、その他光電子管、光導電形センサ、光起電力形センサ等によっても実現することができる。さらに、昼間の太陽からの紫外線と区別するために特別なフィルターを用いて、太陽からの紫外線を遮断して、コロナ放電による紫外線のみ検出することも出来る。また、コロナ放電検出手段はコロナ雑音を検出する手段、コロナ騒音を検出する手段によっても実現できる。

【0034】

演算手段 13 は、コロナ放電検出手段 12 によって検出した情報を上位の電力系統解析手段 10-2 の必要とする情報に変換する手段である。演算手段 13 は市販のマイクロコンピュータを用いた回路と付随するソフトウェアにより実現することが出来る。送信手段 14 は、演算手段 13 により変換された情報を電力系統解析手段 10-2 に送信する手段である。送信手段 14 は有線でも無線でも、その他これに代わる手段でもよい。

【0035】

コロナ放電検出手段 12 によって監視対象の送電線にコロナ放電が発生したことが検出されると、発生したことが演算手段 13 により電力系統解析手段 10-2 の必要とする情報に変換される。変換された情報は送信手段 14 により電力系統解析手段 10-2 に伝えられる。電力系統解析手段 10-2 は送られた情報を基づき電力系統に必要な他の条件を解析して各機器の負担を決定して、各機器に指令を出す。その一環として送電電圧調整手段 11-2 にも指令が出さる。送電電圧調整手段 11-2 は指令にもとづき、送電電圧を下げる。その結果送電電圧は下がり、コロナ放電は止まる。止まらない場合は、コロナ放電検出手段 12 よりの情報と演算手段 13 に記憶された情報から再度電力系統解析手段 10-2 に伝えられる。電力系統解析手段 10-2 は再度送られた情報を元に電力系統に必要な他の条件を解析して各機器の負担を決定して、各機器に指令を出す。送電電圧調整手段 11-2 は指令にもとづき、さらに送電電圧を下げる。その結果送電電圧は下がり、コロナ放電は止まる。したがって人体に有害なコロナ放電による紫外線の発生が止まる。一方送電電圧を下げる前に電力系統の解析が行われるので安定した電力の供給が行われる。

【0036】

一方、コロナ放電が発生しないような条件となったときも送電電圧を下げたままでは不経済である。このため、簡単な方法としては送電電圧を下げてから一定時間後（気象条件が変動する時間が一つの目安となる。）に電圧を復帰させる。復帰させてもコロナ放電が発生しない場合はその状態で送電を続ける。コロナ放電が発生する場合は上記のコロナ放電が発生した場合と同じ措置をとる。

【0037】

別な解決法を図 7 に示す。図 7 の構成では、図 6 の構成に気象状態検出手段 16 が追加されている。気象状態検出手段 12 は気温、気圧、湿度等コロナ放電の発生電圧に影響を与える気象状態を検出する手段である。さらに検出された情報を演算手段 13 に伝える手段を含む。気温、気圧、湿度の検出は公知の機器のうちから小型で適したものを選択することにより実現することが出来る。コロナ放電検出手段 12 によりコロナ放電が発生した時の気象状態を気象状態検出手段 16 により検出して演算手段 13 により情報を変換して記憶手段 15 に記憶する。上記で説明した手順によりコロナ放電が止まった後、気象状態検出手段 16 により検出した気象状態が記憶されているコロナ放電開始時の状態と異なり、コロナ放電が発生しないと予測される時は送電電圧を元に復帰させることが出来る。

【0038】

さらに、記憶手段 15 に記憶された情報により各送電線においてどのような条件でコロナ放電が発生するのかのデータが蓄積される。この蓄積されたデータを実施例 1 でのべた送電線データに適用することが出来る。

【0039】

本発明は、その精神および必須の特徴事項から逸脱することなく他のやり方で実施することができる。例えば電力系統システムは大規模な例で説明したが、もっと小規模なシステムでも本発明を適用することが出来る。又システム中一部人が操作する方法によっても実現することが出来る。

したがって、本明細書に記載した実施例は例示的なものであり限定的なものではない。発明の範囲は特許請求の範囲によって示されており、それらの請求の範囲の中に含まれるすべての変形例は本発明に含まれるものである。

【図面の簡単な説明】

【0040】

【図 1】 本発明の実施の形態に係る電力系統システムのブロック図である。

- 【図 2】 本発明の演算手段の処理の内容を表すフローチャート図である。
【図 3】 気象予報データの 1 例である。
【図 4】 各送電線データの 1 例である。
【図 5】 各送電線の設定送電電圧の 1 例である。
【図 6】 実施例 3 を表す電力系統システムのブロック図である。
【図 7】 別の実施例を表す電力系統システムのブロック図である。
【図 8】 大規模な電力系統システムの基本構成図である。


【符号の説明】

【0041】


| | |
|-----------------|------------|
| G 1、G 2、・・・、G n | 電力系統の発電所 |
| H 1、H 2、・・・、H k | 電源系統の送電線 |
| T 1、T 2、・・・、T m | 変電所 |
| C 1、C 2、・・・、C j | 連係系統の送電線 |
| D 1、D 2、・・・、D h | 配電系統への送電線、 |
| U 1、U 2、・・・、U a | 配電系統 |
| 7 | 気象データ入力手段 |
| 8 | 演算手段 |
| 9 | 記憶手段 |
| 10 | 電力系統解析手段 |
| 11 | 送電電圧調整手段 |
| 12 | コロナ放電検出手段 |
| 13 | 演算手段 |
| 14 | 送信手段 |
| 15 | 記憶手段 |
| 16 | 気象状態検出手段 |

【書類名】 図面

【図 1】

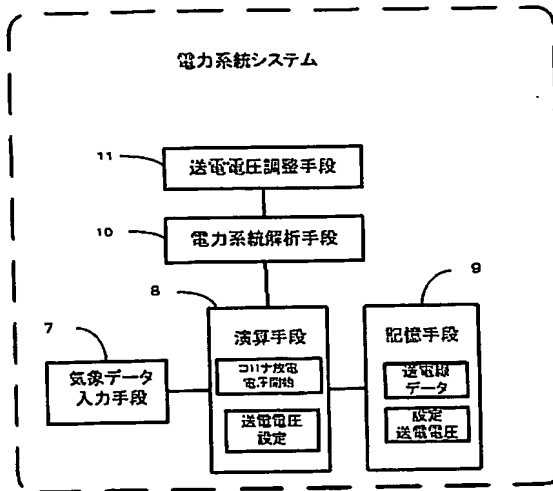

【図 2】

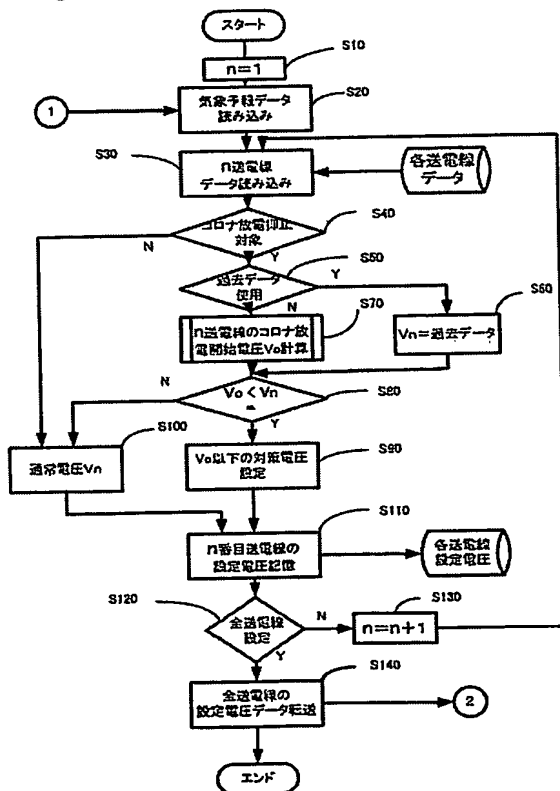

【図 3】

| 地域 | イ | ロ | ハ | ... |
|--------|------|------|------|-----|
| 気温(C) | 17 | 21 | 20 | ... |
| 気圧(hP) | 1006 | 1020 | 1002 | ... |
| 天候 | 雨 | 晴 | 小雨 | ... |


【図 4】

| 送電線 | Hl | ... | Hk | Cl | ... | Cj | Dl | ... | Dh |
|---------------|------|-----|-----|------|-----|----------|------|-----|----|
| コロナ放電 抑止対象 | Y | ... | N | Y | ... | Y | Y | ... | N |
| 過去データ使用 | N | ... | — | N | ... | Y | N | ... | — |
| 過去データ(KV) | — | ... | — | — | ... | 町 185 | — | ... | — |
| 通常送電電圧(KV) | 500 | ... | 275 | 220 | ... | 220 | 154 | ... | 22 |
| 敷設地域 | イロ | ... | へ | ホ | ... | ト | チ | ... | オ |
| m o k | 0.96 | ... | — | 0.80 | ... | — | 0.68 | ... | — |
| 対策電圧1(KV) | 480 | ... | — | 180 | ... | 180 | 100 | ... | — |
| 対策電圧2(KV) | 450 | ... | — | 170 | ... | 170 | 90 | ... | — |


【図 5】

| 送電線 | Hl | ... | Hk | Cl | ... | Cj | Dl | ... | Dh |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 設定送電電圧(KV) | 480 | ... | 275 | 180 | ... | 180 | 100 | ... | 22 |


【図 6】

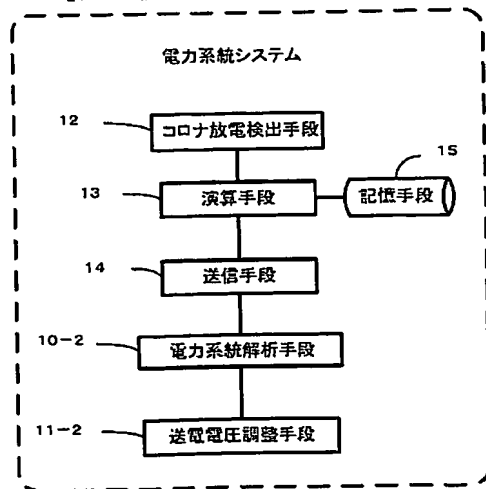

【図 7】

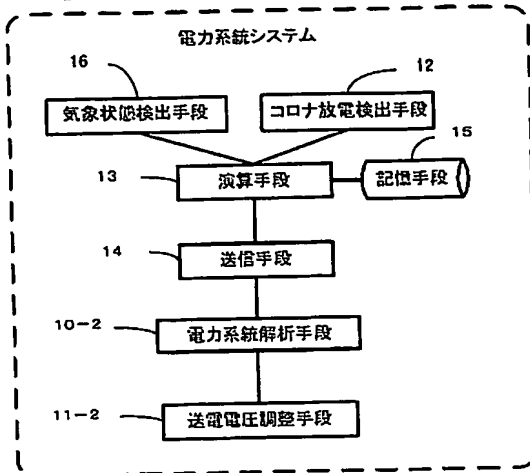

【図 8】

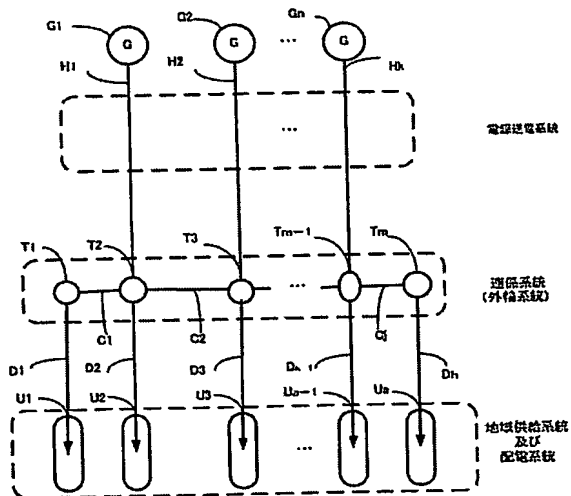

【書類名】 要約書**【要約】**

【課題】 人体の健康上（特に小児に）問題となる紫外線を発生するコロナ放電をシステム的に抑止し、一方で電力供給を安定して行うことのできる電力システムを提供する。

【解決手段】 送電線ごとにコロナ放電開始に関連する項目のデータを事前に記憶手段に記憶しておき、気象予報のデータを地域ごとに入力して、コンピュータにより送電線ごとにコロナ放電開始予想電圧を演算する。コロナ放電開始予想電圧が通常送電電圧以下の場合あらかじめ記憶されている対策電圧をその送電線の設定送電電圧とする。すべての送電線について演算して設定送電電圧を決め、設定送電電圧を電力系統解析手段に入力し、電力系統解析手段は設定送電電圧を前提としてシステムの各機器の負担を解析する。解析した結果により各機器に電力系統解析手段は指令する。

【選択図】 図 1

認定・付加情報

| | |
|---------|--------------------------|
| 特許出願の番号 | 特願 2 0 0 3 - 3 7 3 8 5 0 |
| 受付番号 | 5 0 3 0 1 8 1 6 7 5 0 |
| 書類名 | 特許願 |
| 担当官 | 第七担当上席 0 0 9 6 |
| 作成日 | 平成 1 5 年 1 1 月 5 日 |

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】 平成15年11月 4日

特願 2 0 0 3 - 3 7 3 8 5 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [3 9 9 0 6 0 1 9 3]

| | |
|----------|-----------------------|
| 1. 変更年月日 | 1 9 9 9 年 9 月 1 2 日 |
| [変更理由] | 新規登録 |
| 住 所 | 茨城県筑波郡谷和原村西ノ台 1 3 - 7 |
| 氏 名 | 園部 武雄 |

| | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIII-3-1 | <p>先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て 出願人が優先権主張の基礎とされた先の出願の出願人と同一でない場合、又は先の出願の出願日以後に出願人の氏名又は名称が変更された場合において、以下の先の出願に基づく優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て(規則4.17(iii)及び51の2.1(a)(iii)) 名称</p> | <p>本国際出願 に関し、</p> <p>以下の事実により、 園部 武雄は、 先の出願 2003-373850 に基づく優先権を主張する資格を有している。</p> |
| VIII-3-1(i) | | <p>当該出願人は、先の出願により保護を求められている対象の発明者である。</p> |
| VIII-3-1(ix) | <p>本申立ては、次の指定国のためになされたものである。:</p> | <p>すべての指定国</p> |

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record.**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.